


NOTAS:

1 – CONECTAR A MALHA DE ATERRAMENTO EXISTENTE

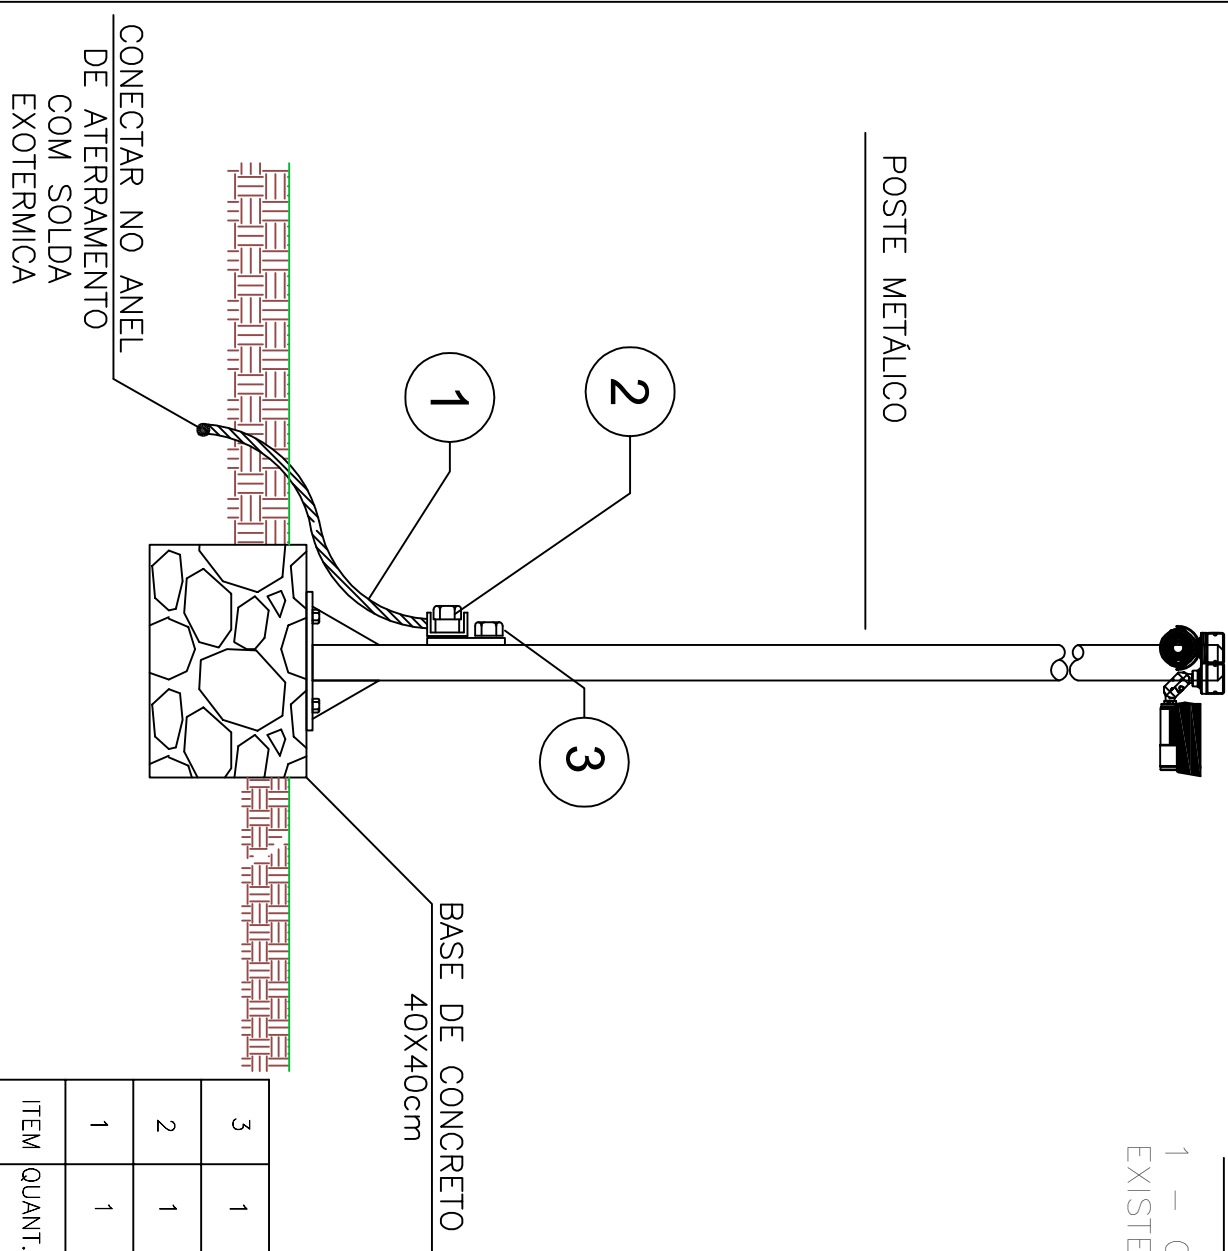

3	1	PARAFUSO SEXTAVADO	Ø5/16"	
2	1	CONECTOR COMPRESSÃO	35MM²	
1	1	CABO DE COBRE NU	35MM²	
ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	ESPECIF.	FABRICANTE

REV:	DATA:	PROJ:	RES:	OBSERVAÇÕES: GERAL ATERRAMENTO E PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSF. ATERRAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA
REV:	DATA:	PROJ:	RES:	
REV:	DATA:	PROJ:	RES:	
REV:	DATA:	PROJ:	RES:	

Execução:	Verificação:	Aprovação:	Empresa:	
VINICIUS	VINICIUS	GUILHERME	FORUM ELEITORAL – CAMPO GRANDE MS	
			Aplicação:	
			Circuito fechado de monitoramento	
			Desenho:	Folha:
			DT-CM-011	11